NOTA: O sistema de Sinalização de emergência adotado atenderá ao contido na Instrução Técnica n°15 do CBMMG

Nota: A lluminação de Emergência está ligada ao moto—gerador.


Nota: As dimensões dos extintores e dos sistemas de segurança estão indicadas no quadro de medidas de segurança contra incêndio,nas placas indicativas e respectivos desenhos.

Nota: item 6.1.1.3.1 — inciso 1 n° 3

O sistema de segurança instalado possui a mesma capacidade e dimensão.


Nota: CONFORME ITEM 5.5.4.6 — letra A — da ITO8 — As Saidas de Emergência devem ser corta—fogo à prova de fumaça conforme estabelecido na NBR 11.742 e ser providas de Visor transparente de área minima de $0,07m^2$, com altura minima de 25 cm.


Nota: O Piso das rampas deve apresentar condições anti-derrapantes e permanecer anti-derrapante com o uso.

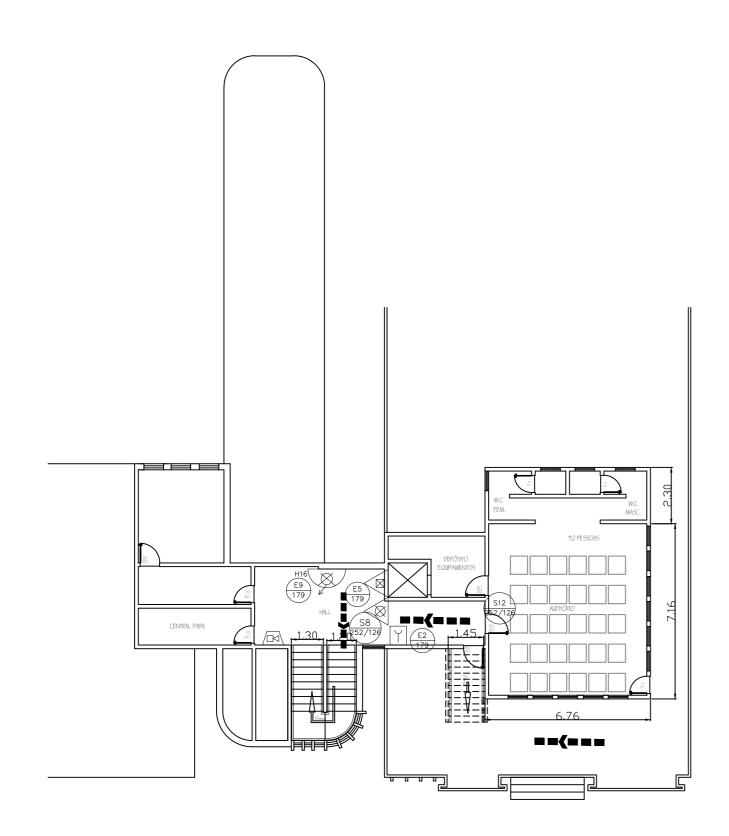

A U D I T O R I O (2pv superior)

ESCALA: 1:100 AREA: 213,42

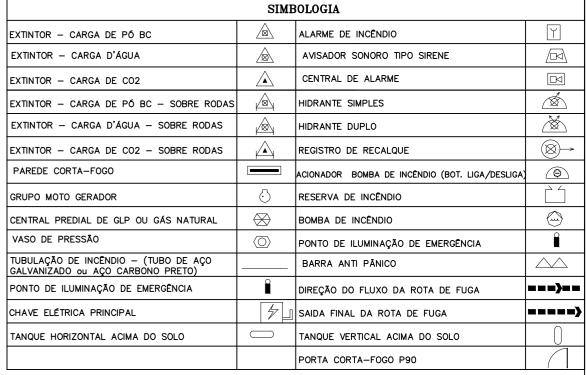

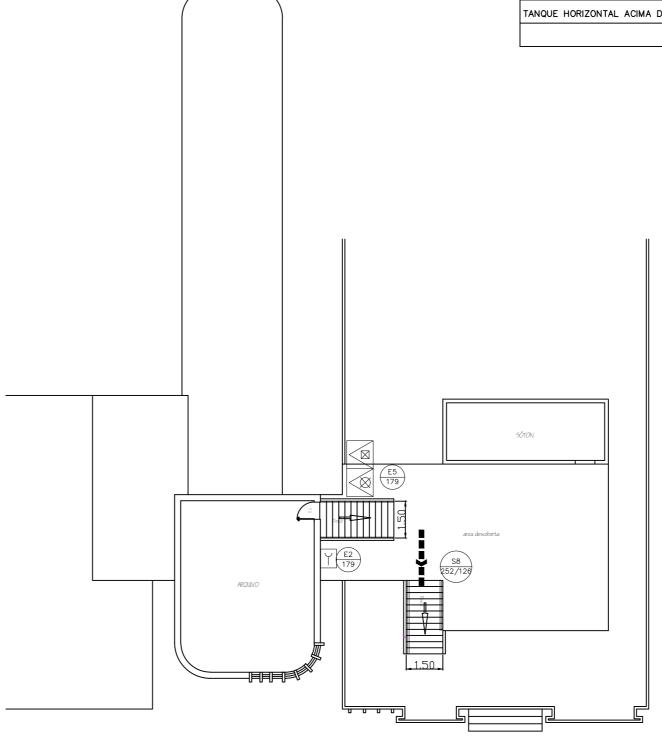

COBERTURA (DEPOSITO) 3 pv superior

ESCALA: 1:100 AREA: 43,87

FOLHA 06/08	PROJETO COMPLETO	ESC. INDICADA
	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNDIO	
	DCUPAÇÃO: SERVIÇOS DE SAUDE E INSTITUCIONAIS H3 LOCAL: R PRES TANCREDO NEVES, 500 - BOM PASTOR - VARGINHA/MG PROPRIETARIO: FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	
	RESP. TÉCNICO: CARLOS ANTÓNIO DE PAIVA C	REA: 55279/MG
	AREA DO TERREND: 9 678,96 m2 AREA CONSTRU	IÍDA: 8 908,96m ²
	DESENHISTA: Diana P. Tavares	