

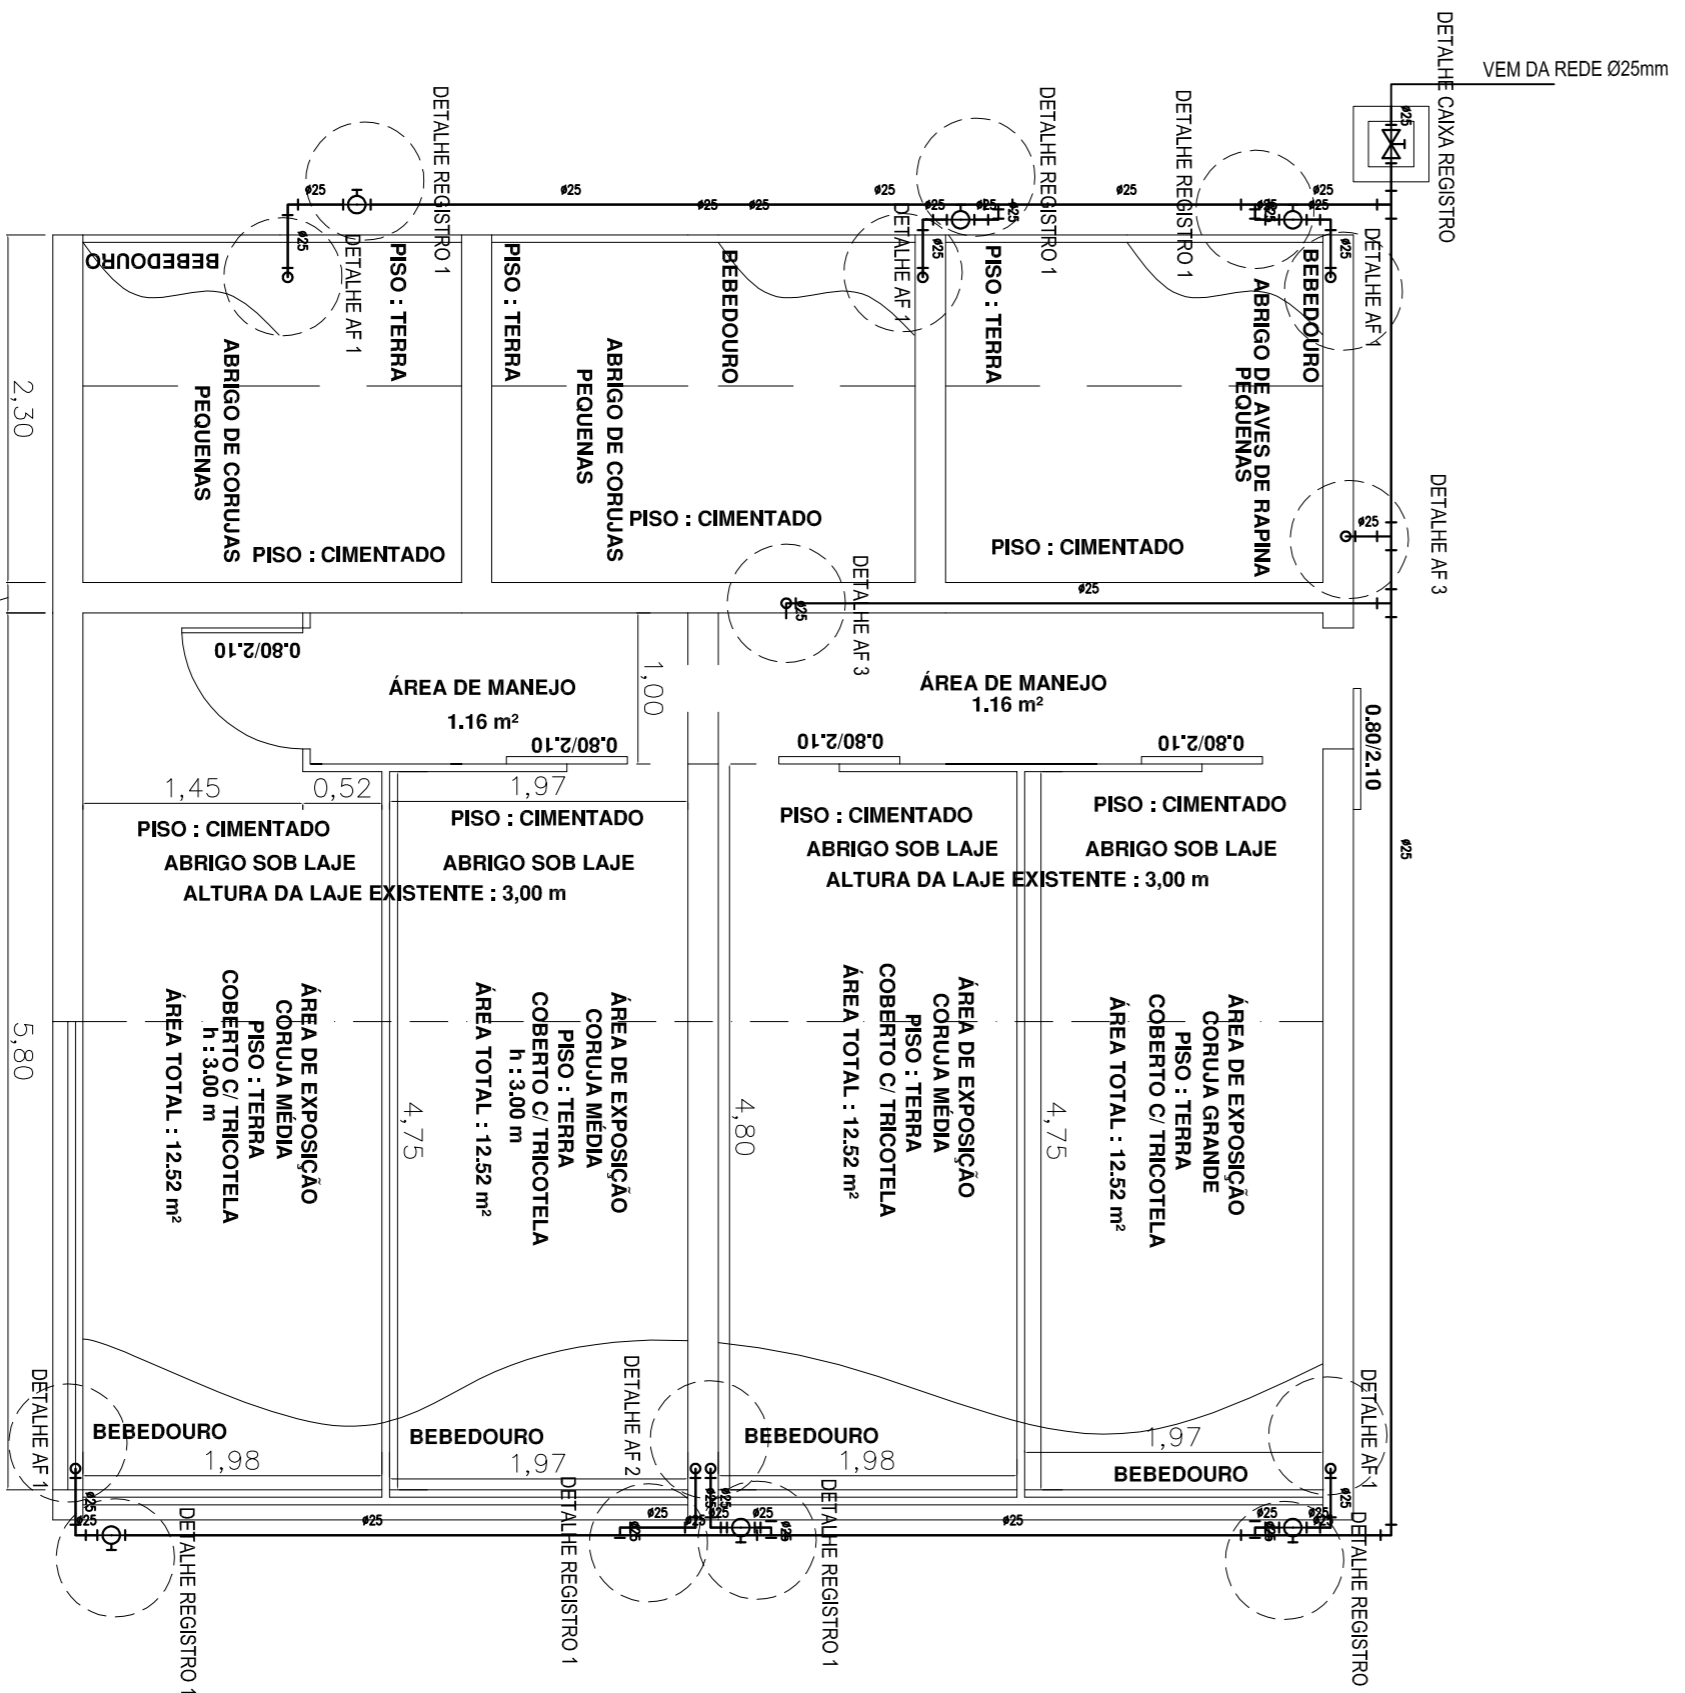
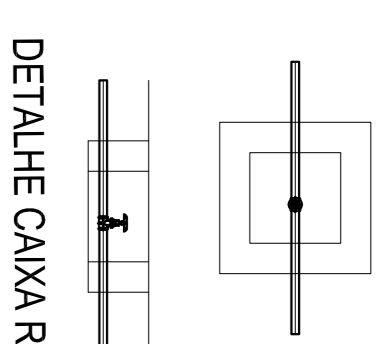





ESGOTO / ESC:1:50

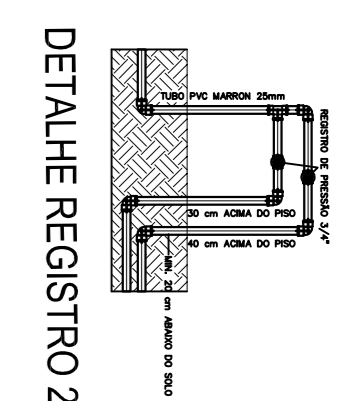



ÁGUA FRIA/ ESC:1:50

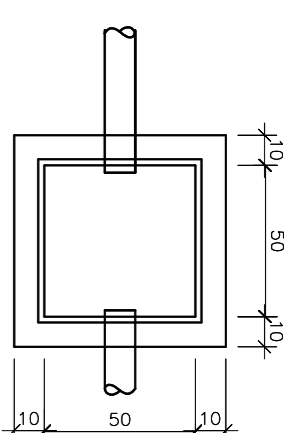

DETALHE CAIXA REGISTRO

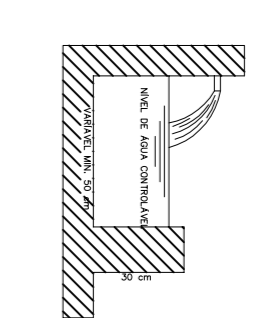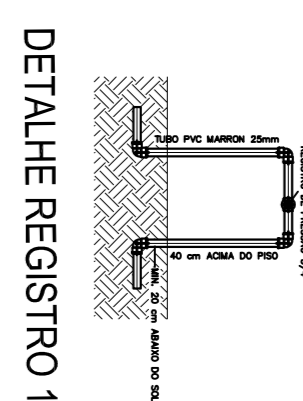
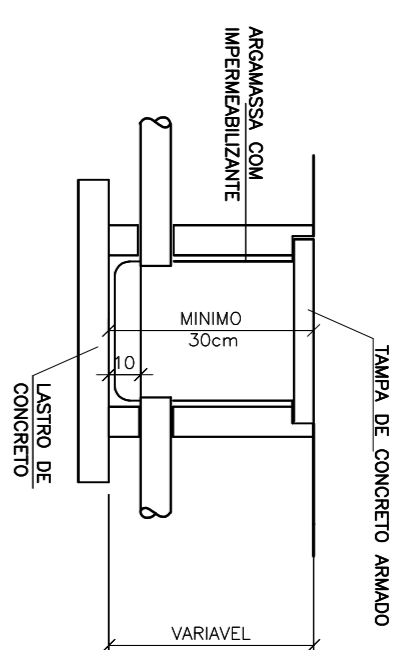


DETALHE REGISTRO 1

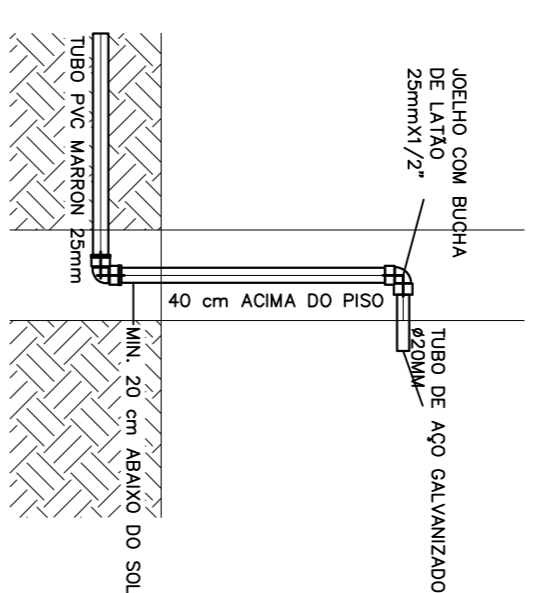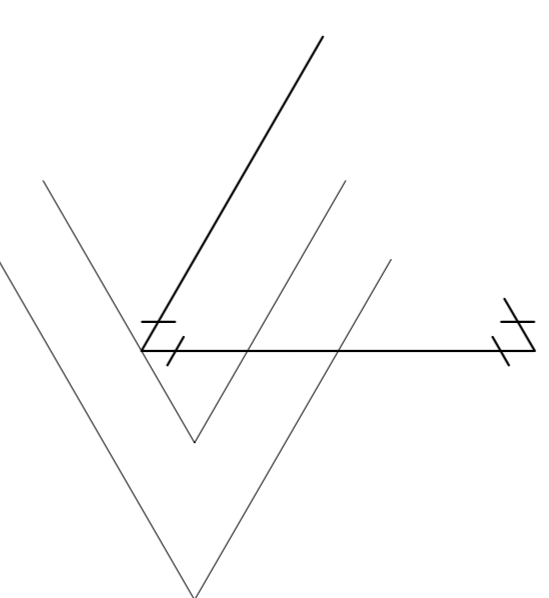



ISOMÉTRICO AF 1

DETALHE AF 1

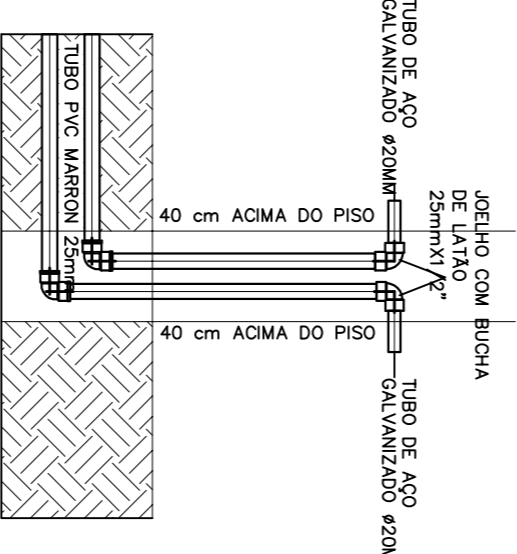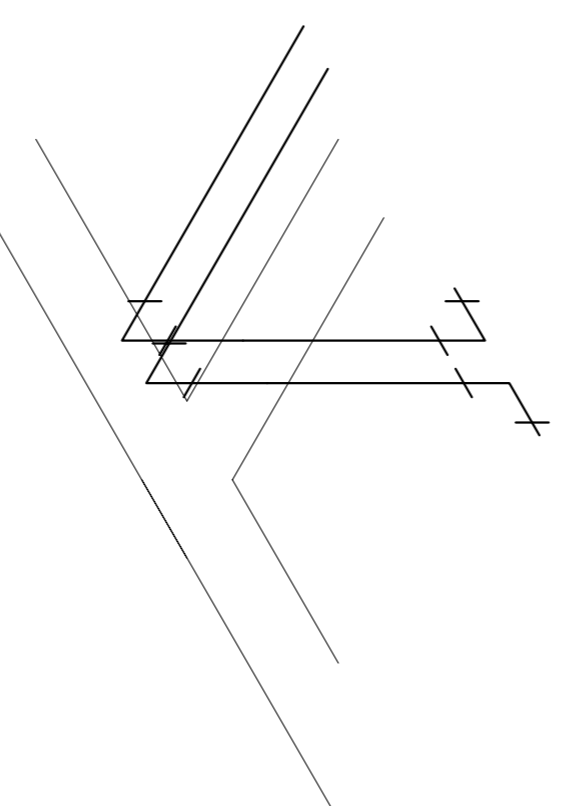

ISOMÉTRICO AF 2

DETALHE AF 2

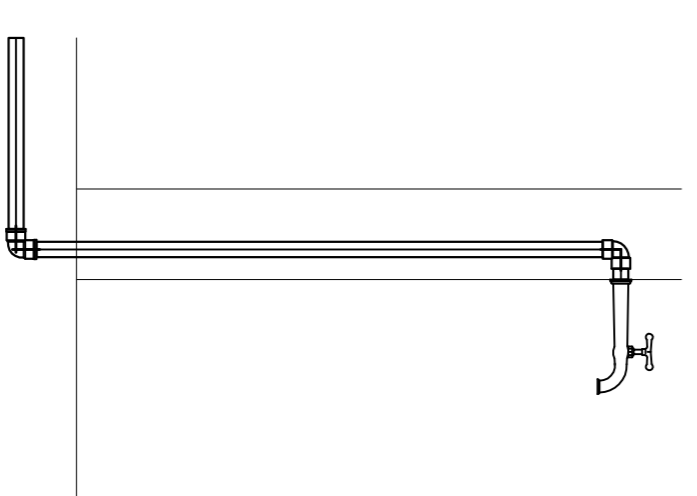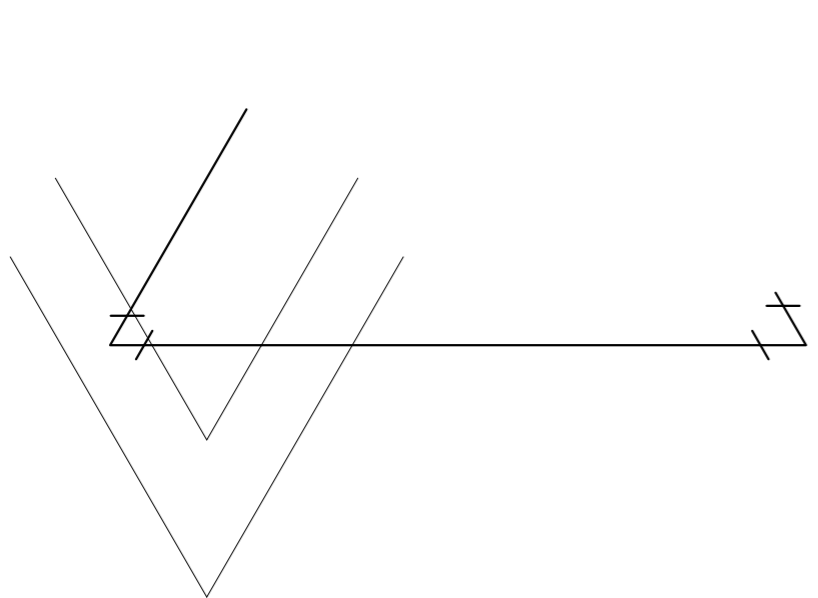

ISOMÉTRICO AF 3

DETALHE AF 3

LEGENDA:

	PVC Soldável branco
	- beule 90 100mm (Detalhado/em Plano)
	- beule 90 50mm (Detalhado/em Plano)
	- beule 90 50mm (Detalhado/Sela)
	- fido silado circular 100x40mm (Detalhado/em Plano)
	- fido silado quadrado 100x40mm (Detalhado/em Plano)
	- fidoado 100x50mm (Detalhado/em Plano)
	- fidoado 50x40mm (Detalhado/em Plano)
	- fidoado esdrifado 100x50mm (Detalhado/em Plano)
	- T 100x50mm (Detalhado/em Plano)
	- T 50mm (Detalhado/em Plano)
	- T 50mm (Detalhado/Sela)
	- T 50x40mm (Detalhado/em Plano)
PVC Soldável morrom	
	- beule 90 25mm (Detalhado/em Plano)
	- beule 90 com buca de tubo 25mmx1/2 (Detalhado/em Plano)
	- T 25mm (Detalhado/em Plano)
	- beule 90 25mm (Unifilar/Press)
	- beule 90 25mm (Unifilar/em Plano)
	- beule 90 com buca de tubo 25mmx1/2 (Unifilar/em Plano)
	- T 25mm (Unifilar/Press)
	- T 25mm (Unifilar/em Plano)
Registros, Válv. Hid	
	- Registro de Gotejo bruto 3/4 (Detalhado/em Plano)
	- Registro de Gotejo bruto 3/4 (Detalhado/Lateral)
	- Registro de Gotejo bruto 3/4 (Unifilar/em Plano)
	- Registro de Pressão 3/4 (Unifilar/em Plano)
TUBULAÇÃO	
	- Tubo Aço galvanizado 1/2 (Detalhado)
	- Tubo PVC Soddável branco 100mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soddável branco 40mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soddável branco 50mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soddável morrom (NBR 5648/pe CP19) 25mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soddável morrom (NBR 5648/pe CP19) (Unifilar)

NOTA: OS TRECHOS DE ESGOTO DOS BEBEDOUROS E ESPERILHOS D'ÁGUA SÃO EM PVC MARROM E ESTÃO LIGADOS A UM REGISTRO TIPO GLOBO DE 40MM. AS CAIXAS COM ESSERES REGISTROS DEVERIAM TER TAMPA ACESSÍVEL EM GRADE DE FERRO.

<p>PARQUE ZOO BOTÂNICO RUA PETROPOLIS / B. JARDIM PETROPOLIS</p> <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA</p> <p>18.240.119/0001-05</p>	
<p>EMENDAS:</p> <p>PROJETANTE:</p> <p>COMERCIALIZAÇÃO:</p> <p>CATEGORIA DE USUÁRIO:</p> <p>SITUAÇÃO - SEM ESCALA</p>	<p>DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO CARIÓTIPO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.</p> <p>PROJETANTAS:</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>CHEFE:</p>
<p>ÁREAS:</p> <p>RECINTO DAS CORULAS</p> <p>ÁREA: 73,10 m²</p>	<p>PROJETO:</p> <p>OUTOR DO PROJETO/COPIANTE: LUMA TONI DAMASCENO/CAZ3434</p>
<p>APROVAÇÕES:</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:</p> <p>HIDROSANITÁRIO</p> <p>CONTÍPULO DA MUNICÍPIO:</p> <p>RECINTO DAS CORULAS</p>	<p>DESENHOS:</p> <p>02/2014</p>